


NOTICE DE MONTAGE DU SYSTEME AMILO

Le système de filtration/vitalisation de l'eau AMILO modèle habitation est composé de 3 porte-filtres imprégnés à l'argent. Plus d'infos : www.eauvie.fr

Le premier porte-filtre contient une cartouche de préfiltration à 1 micron, en tissu bleu. Il est à raccorder au second, contenant une cartouche charbon fibre bloc de 20'', puis vient le module de vitalisation de l'eau et traitement naturel du calcaire, qui comporte en sortie un **vortexeur** (voir ci-dessous). Il est important de **positionner le vortexeur après le dernier porte-filtre, sans contrainte de traction, ni torsion, ni flexion et d'éviter de déboucher dans la jambe d'un manchon en T en sortie**. L'ensemble doit être monté au téflon.

Ce système est à monter en by-pass, à l'arrivée d'eau de l'habitation et en aval d'un réducteur de pression si nécessaire, car **la pression ne doit pas dépasser 5 bars**. Lubrifier entièrement les joints des cuves des porte-filtres avec le lubrifiant fourni. Maintenir le système à l'abri de la lumière.

A la mise en eau de l'installation, laisser couler au moins 5 minutes à forte pression, puis 5 minutes à faible pression, pour nettoyer les filtres et évacuer les poussières de charbon. L'eau peut avoir une couleur blanche, ce phénomène est lié à la grande quantité d'oxygène présent dans le charbon au départ. Cela disparaît rapidement ensuite. Le goût de l'eau doit être neutre. Purger l'air présent dans les porte-filtres à l'aide des vis de purge présentes sur chaque porte-filtre.

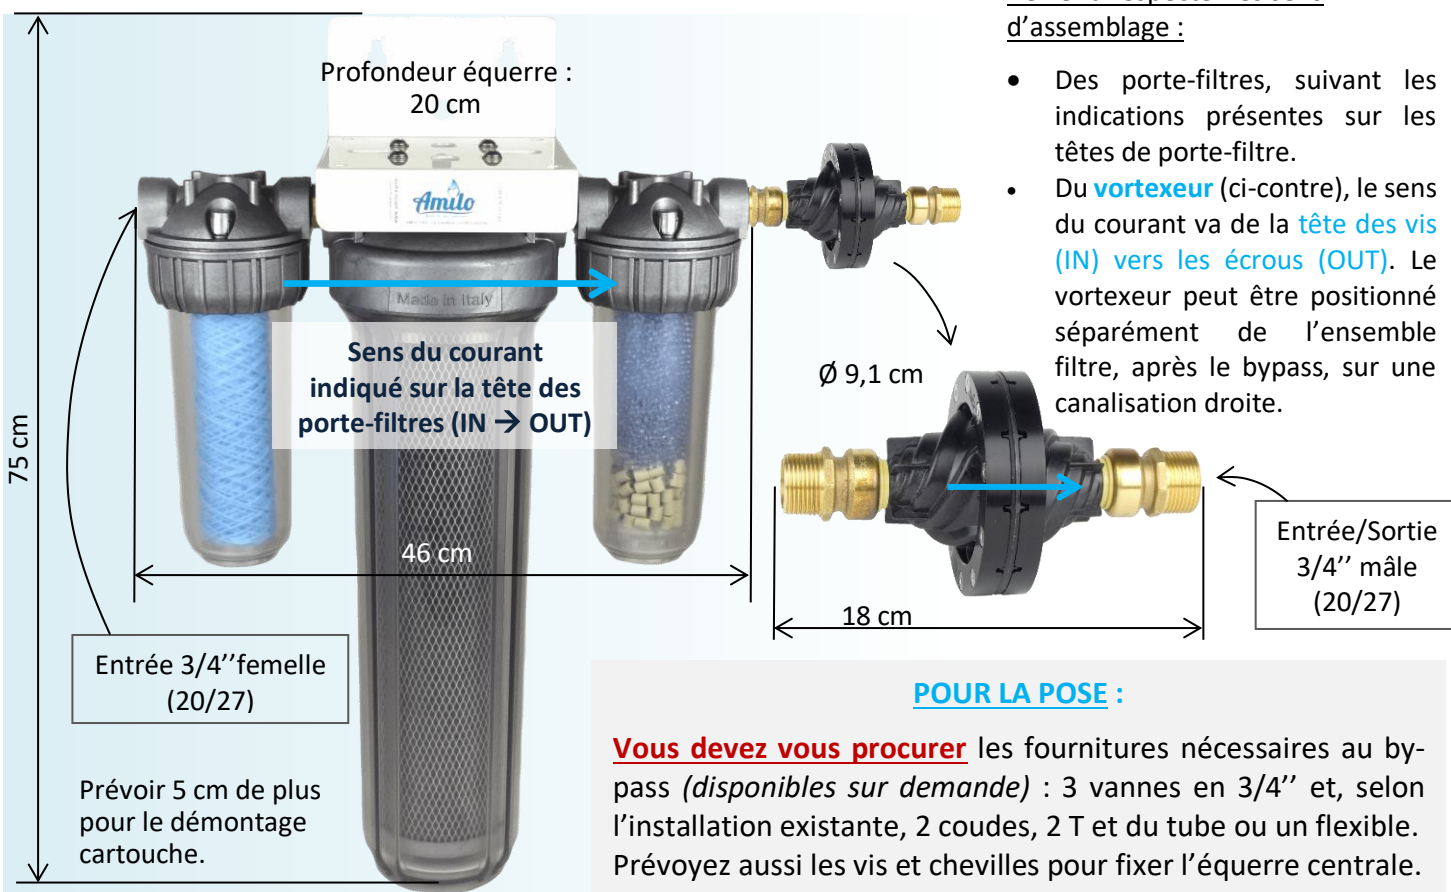

Nous vous fournirons gracieusement sur simple demande une petite équerre pour l'un des petits porte-filtres, au cas où par manque de place, l'un d'eux devrait être découpé de l'ensemble.

Merci de prendre des photos de l'installation et de les transmettre au contact ci-dessous.

Pour tout complément sur la pose et le produit, contactez la personne qui vous a transmis les informations de montage ou le service technique au 0615.964.982 – technique@amilo.earth

Nous vous souhaitons une agréable mise en service du système AMILO !